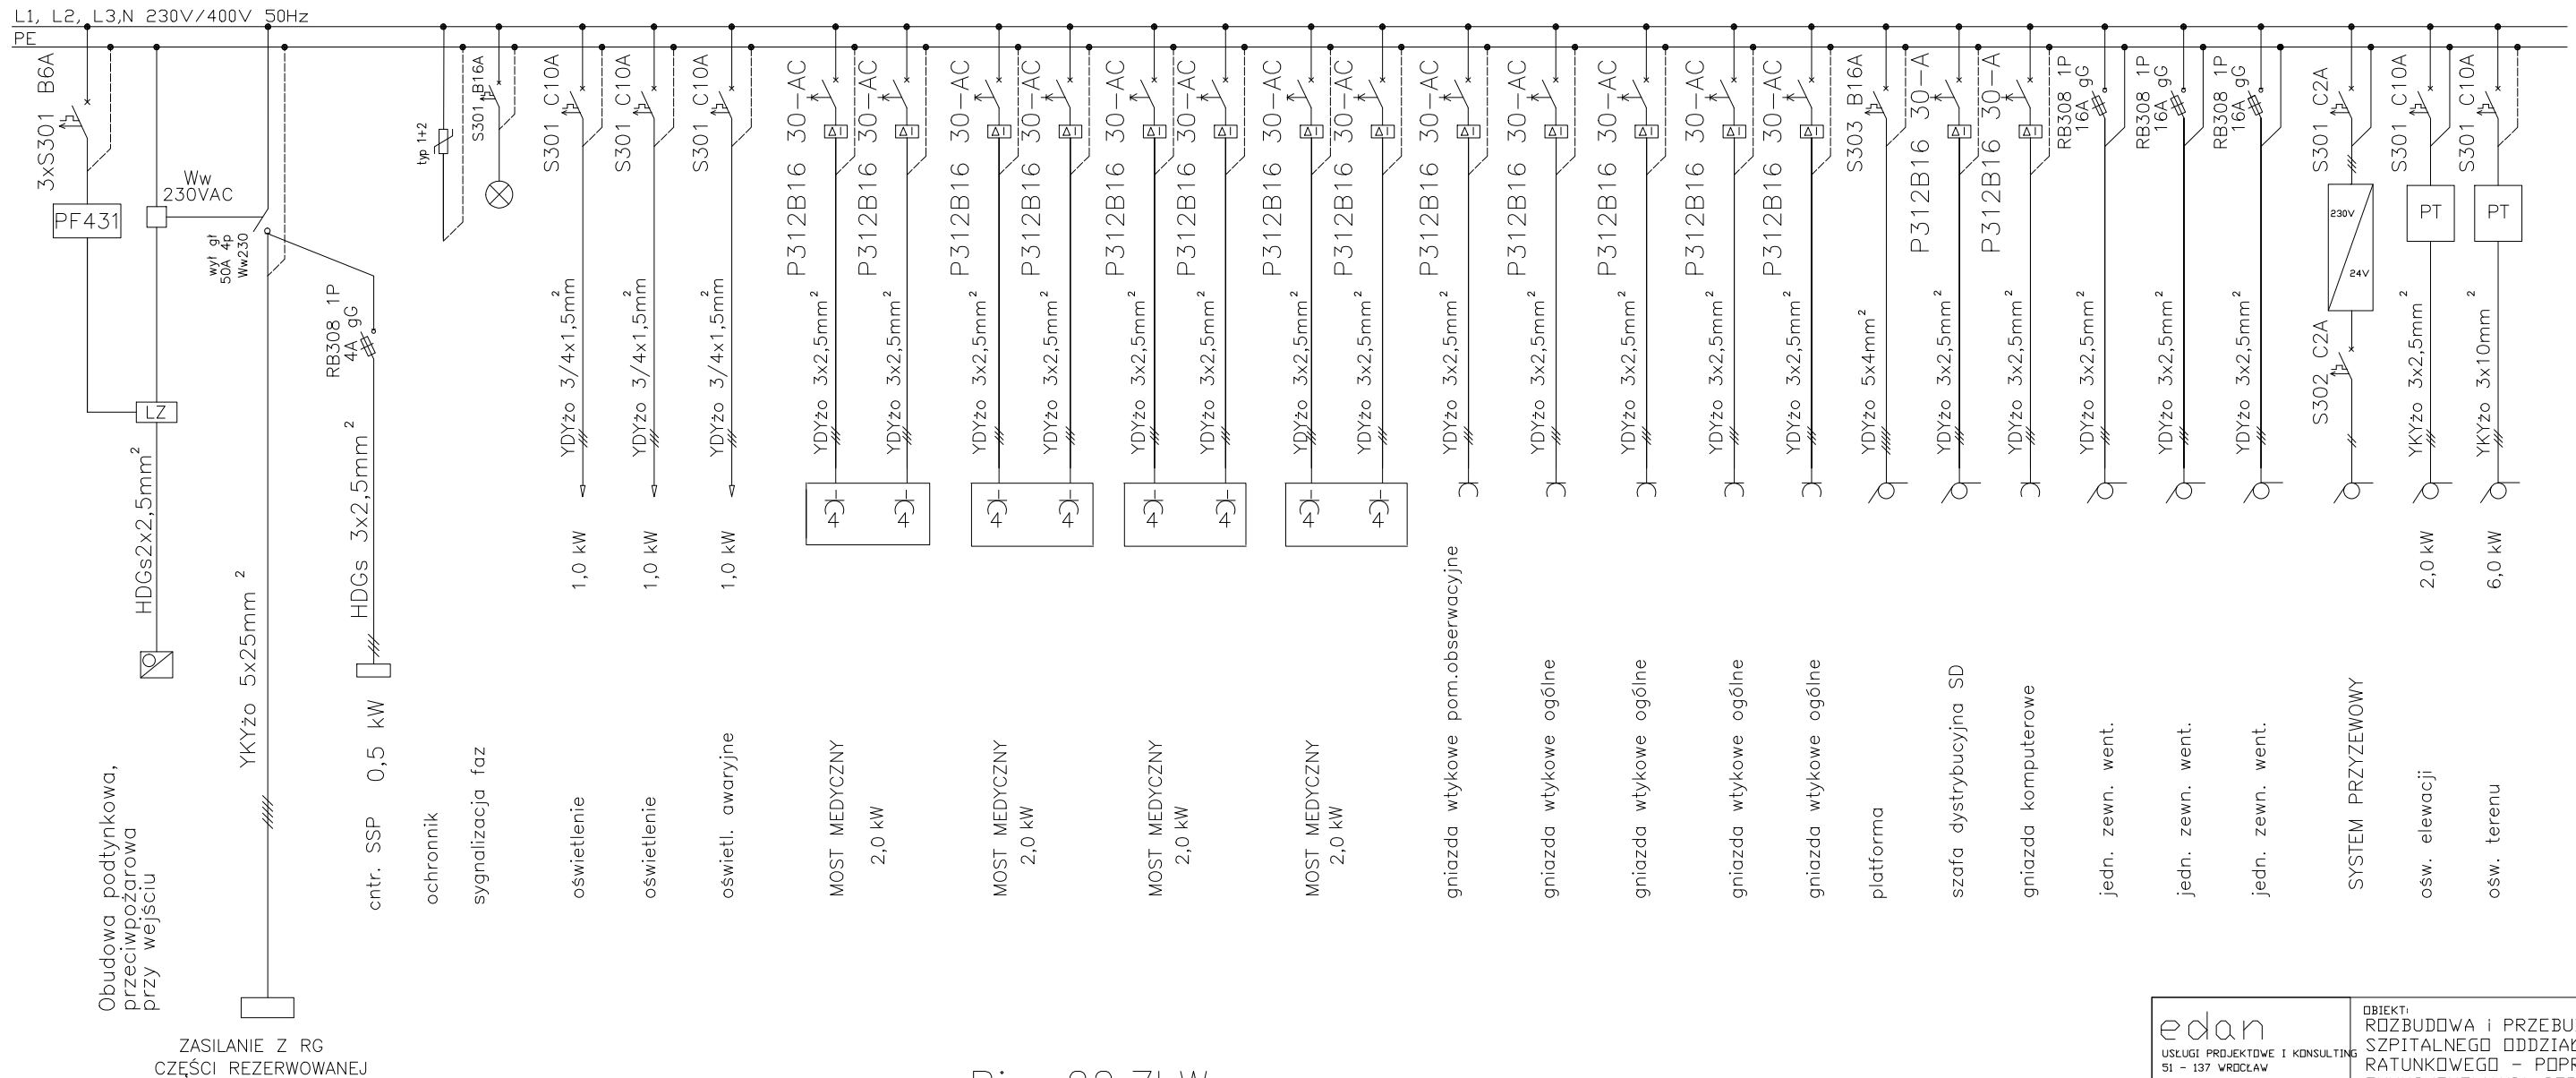


TABLICA WNEKOWA TE 4x24, IP40(8) z drzwiami pełnymi, zamykana na kluczyk


$$\begin{aligned} P_i &= 22,7 \text{ kW} \\ P_z &= 14,4 \text{ kW} \\ k_z &= 0,65 \\ I &= 21,8 \text{ A} \\ I_b &= 50 \text{ A} \end{aligned}$$

Układ TNS  
Samoczynne wyłączenie zasilania

PT	Cyfrowy programator na szynę TH (sterowanie oświetleniem zewnętrznym)
----	---

UWAGA:

- Caość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów
- Caość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę elektryczną uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych.
- W tablicy pozostawić rezerwę wolnego miejsca na wspornikach TH - min 30%
- Wszystkie opisy aparatów, urządzeń podano jako przykładowe dla określenia podstawowych parametrów i dopuszcza się ich zmianę na równoważne
- Ilość obwodów skorygować do stanu faktycznego w opracowaniu wykonawczym

<b>edan</b> USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING 51 - 137 WRÓCLAW AL. KASPROWICZA 56/1 TEL./FAX ( 0 71 ) 325-18-81 <a href="http://www.edan-med.pl">www.edan-med.pl</a>		OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO - POPRAWA FUNKCJONOWANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WS-SP ZOZ W ZGORZELCU	
INWESTOR: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU			
ADRES INWESTYCJI: ZGORZELEC, 59-900, UL. LUBAŃSKA 11-12		STADIUM: PB	
BRANŻA INST.ELEKTRYCZNE			
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TE			
NR RYSUNKU: 1/E	SKALA:	DATA: 01.2017	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inż. ALINA FALISZEWSKA		220/92/UW	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA : mgr inż. BARBARA MAJCHRZAK			
		98/88/UW	